

C-PROGRAM_MESE OTTOBRE 2016_COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CODICE DI FORNITURA	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CALDAIE			SPLIT(TN)	CATEGORIA	NOTE
			GENERATORI	CATEGORIA	COMBUSTIBILE			
15-001	SCUOLA MATERNA COLLODI	VIA FIRENZE	N.2	<35 KW	METANO	0	SI	
15-002	SCUOLA ELEMENTARE "SCHISO"	LUNGOMARE SCHISO	N.4	35-550 KW	METANO	2	SI	
15-003	SCUOLA ELEMENTARE "CALCARONE"	C.DA CALCARDNE	N.4	<35 KW	METANO	0	SI	
15-004	SCUOLA MEDIA CAPUANA	VIA LUIGI RIZZO	N.1	35-550 KW	METANO	3	0	
15-005	SCUOLA "ANDERSEN"	VIA LUIGI RIZZO	N.3	<35 KW	METANO	0	0	
15-006	SCUOLA ELEMENTARE	VIA LUIGI RIZZO	N.4	<35 KW	METANO	5	SI	
15-007	EDIFICIO COMUNALE ORTOGRANDE	VIA CATANIA	N.1	35-550 KW	METANO	12	0	
15-008	PALAZZO COMUNALE	PIAZZA ABBATE CACCIOIA	NESSUNA CALDAIA			32	0	
15-009	COMANDO VIGILI URBANI	VIA IANNUZZI	NESSUNA CALDAIA			8	0	
15-010	BIBLIOTECA COMUNALE	VIA VITTORIO EMANUELE	NESSUNA CALDAIA			0	0	
15-011	CENTRO DIURNO ANZIANI	VIA MASTROCICCO	NESSUNA CALDAIA			2	SI	
15-012	CAMPO SPORTIVO	VIA VITTORIO EMANUELE	NESSUNA CALDAIA			0	SI	
15-013	PALESTRA COMUNALE	VIA MOSCATELLA	NESSUNA CALDAIA			0	SI	



ORDINE DI LAVORO N° _____
DEL ____ OTTOBRE- 2016 _____

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

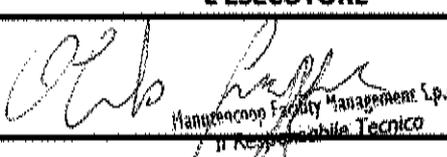

Luogo di Fornitura _ED-001 SCUOLA MATERNA COLLODI

Città _GIARDINI NAXOS_ VIA _FIRENZE_ N° _____

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento **MANUTENZIONE PROGRAMMATA MENSILE - SERVIZIO A**

ESECUZIONE DEL LAVORO

Materiale impiegati:			
<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Int.</i>	<i>Esito</i>
RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO			
CONS2113	Rilievo consumi e registrazione dati	<input checked="" type="checkbox"/>	P
SERBATOI DI RISERVA IDRICA			
CONS2141	Verifica integrità/stato conservazione serbatoi/coibentazione	<input checked="" type="checkbox"/>	P
CONS2142	Controllo funzionalità e messa a punto regolatori di livello	<input type="checkbox"/>	
CONS2143	Controllo di tenuta valvole di ritegno	<input type="checkbox"/>	
GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE(autoclave)			
CONS2611	Controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze)	<input type="checkbox"/>	
CONS2612	Controllo valvola reintegro	<input type="checkbox"/>	
CONS2613	Verifica elementi di tenuta	<input type="checkbox"/>	
Note:			
N. ore _____		P = Positivo	
N. operatori _____		N = Negativo	
L'ESECUTORE		LA COMMITTENTE	
 Manutencoop Facility Management S.p.A. Il Responsabile Tecnico			



ORDINE DI LAVORO N° _____
DEL ___ OTTOBRE- 2016 _____

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Luogo di Fornitura _ED-001 SCUOLA MATERNA COLLODI

Città ___GIARDINI NAXOS_ VIA ___FIRENZE_____ N° _____

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento **MANUTENZIONE PROGRAMMATTA TRIMESTRALE_SERVIZIO-A**

ESECUZIONE DEL LAVORO

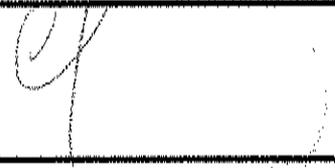
Materiali Impiegati:			
<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Int.</i>	<i>Esito</i>
A-5.2.1-TR	RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO		
5.2.1.1.4	Valvola/saracinesche: prova di funzionalità e verifica di tenuta	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.5	Valvola/saracinesche: verifica dell'assenza di perdite	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.6	Valvola/saracinesche: controllo serraggio premistoppa	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.7	Valvola/saracinesche: sistemazione parti difettose	<input checked="" type="checkbox"/>	P
A-5.2.1-TR	GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE - (autoclave)		
5.2.6.1.4	AUTOCLAVE-controllo pressione	<input type="checkbox"/>	
A-5.2.1-TR	POMPE DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE NERE O BIANCHE		
5.2.8.1.1	Esame generale dell'impianto	<input type="checkbox"/>	
5.2.8.1.2	Prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe	<input type="checkbox"/>	
5.2.8.1.3	Controllo di tutti i componenti elettrici	<input type="checkbox"/>	
Note:			

N. ore _____

N. operatori _____

P = Positivo

N = Negativo

L'ESECUTORE	LA COMMITTENTE
 Manutenzione Facility Management S.p.A. Il Responsabile Tecnico	



ORDINE DI LAVORO N° _____
DEL ____ OTTOBRE- 2016 _____

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

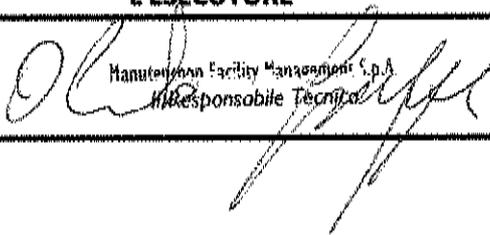
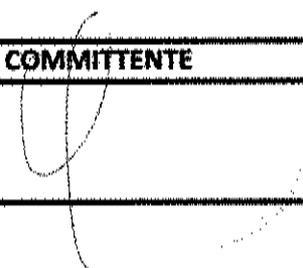
Luogo di Fornitura ED-002 SCUOLA ELEMENTARE SCHISO'

Città GIARDINI NAXOS VIA LUNGOMARE DI SCHISO' N° _____

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento **MANUTENZIONE PROGRAMMATA MENSILE - SERVIZIO A**

ESECUZIONE DEL LAVORO

Materiali impiegati:			
<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Int.</i>	<i>Esito</i>
RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO			
CON52113	Rilevo consumi e registrazione dati	<input checked="" type="checkbox"/>	P
SERBATOI DI RISERVA IDRICA			
CON52141	Verifica integrità/stato conservazione serbatoi/coibentazione	<input checked="" type="checkbox"/>	P
CON52142	Controllo funzionalità e messa a punto regolatori di livello	<input type="checkbox"/>	
CON52143	Controllo di tenuta valvole di ritegno	<input type="checkbox"/>	
GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE(autoclave)			
CON52611	Controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze)	<input type="checkbox"/>	
CON52612	Controllo valvola reintegro	<input type="checkbox"/>	
CON52613	Verifica elementi di tenuta	<input type="checkbox"/>	
Note:			
N. ore	_____	P = Positivo	
N. operatori	_____	N = Negativo	
L'ESECUTORE		LA COMMITTENTE	
 Manutention Facility Management S.p.A. Responsabile Tecnico			



ORDINE DI LAVORO N° _____
DEL ___ OTTOBRE- 2016 _____

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Luogo di Fornitura _ED-002 SCUOLA ELEMENTARE SCHISO'

Città ___ GIARDINI NAXOS_ VIA ___ LUNGOMARE DI SCHISO' _____ N° ___

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento **MANUTENZIONE PROGRAMMATA TRIMESTRALE_SERVIZIO-A**

ESECUZIONE DEL LAVORO

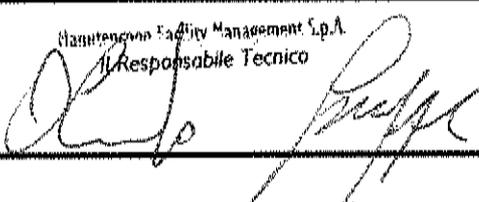
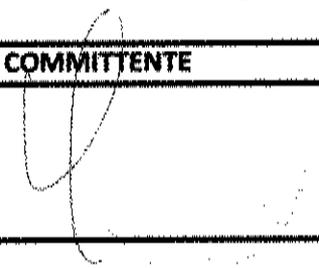
Materiali impiegati:			
<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Int.</i>	<i>Esito</i>
A-5.2.1-TR	RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO		
5.2.1.1.4	Valvola/saracinesche: prova di funzionalità e verifica di tenuta	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.5	Valvola/saracinesche: verifica dell'assenza di perdite	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.6	Valvola/saracinesche: controllo serraggio premistoppa	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.7	Valvola/saracinesche: sistemazione parti difettose	<input checked="" type="checkbox"/>	P
A-5.2.1-TR	GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE - (autoclave)		
5.2.6.1.4	AUTOCLAVE-controllo pressione	<input type="checkbox"/>	
A-5.2.1-TR	POMPE DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE NERE O BIANCHE		
5.2.8.1.1	Esame generale dell'impianto	<input type="checkbox"/>	
5.2.8.1.2	Prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe	<input type="checkbox"/>	
5.2.8.1.3	Controllo di tutti i componenti elettrici	<input type="checkbox"/>	
Note:			

N. ore _____

N. operatori _____

P = Positivo

N = Negativo

L'ESECUTORE	LA COMMITTENTE
<p>Manutenzione Facility Management S.p.A. Il Responsabile Tecnico</p> 	



ORDINE DI LAVORO N° _____
DEL ____ OTTOBRE- 2016 _____

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Luogo di Fornitura _ED-003 SCUOLA ELEMENTARE CALCARONE

Città _GIARDINI NAXOS_ VIA _LCONTRADA CALCARONE_ N° _____

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento **MANUTENZIONE PROGRAMMATA MENSILE - SERVIZIO A**

ESECUZIONE DEL LAVORO

Materiali Impiegati:			
<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Int.</i>	<i>Esito</i>
RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO			
CON52113	Rilievo consumi e registrazione dati	<input checked="" type="checkbox"/>	P
SERBATOI DI RISERVA IDRICA			
CON52141	Verifica integrità/stato conservazione serbatoi/coibentazione	<input checked="" type="checkbox"/>	P
CON52142	Controllo funzionalità e messa a punto regolatori di livello	<input checked="" type="checkbox"/>	
CON52143	Controllo di tenuta valvole di ritegno	<input type="checkbox"/>	
GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE(autoclave)			
CON52611	Controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze)	<input type="checkbox"/>	
CON52612	Controllo valvola reintegro	<input type="checkbox"/>	
CON52613	Verifica elementi di tenuta	<input type="checkbox"/>	
Note:			
N. ore _____		P = Positivo	
N. operatori _____		N = Negativo	
L'ESECUTORE		LA COMMITTENTE	
<small>Manutenzione Facility S.p.A. Il Responsabile Tecnico</small> 			



ORDINE DI LAVORO N° _____
DEL ___ OTTOBRE- 2016 _____

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Luogo di Fornitura _ED-003 SCUOLA ELEMENTARE CALCARONE

Città ___ GIARDINI NAXOS ___ VIA ___ CONTRADA CALCARONE _____ N° _____

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento **MANUTENZIONE PROGRAMMATA TRIMESTRALE_SERVIZIO-A**

ESECUZIONE DEL LAVORO

Materiali Impiegati:			
<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Int.</i>	<i>Esito</i>
A-5.2.1-TR	RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO		
5.2.1.1.4	Valvola/saracinesche: prova di funzionalità e verifica di tenuta	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.5	Valvola/saracinesche: verifica dell'assenza di perdite	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.6	Valvola/saracinesche: controllo serraggio premistoppa	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.7	Valvola/saracinesche: sistemazione parti difettose	<input checked="" type="checkbox"/>	P
A-5.2.1-TR	GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE - (autoclave)		
5.2.6.1.4	AUTOCLAVE-controllo pressione	<input type="checkbox"/>	
A-5.2.1-TR	POMPE DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE NERE O BIANCHE		
5.2.8.1.1	Esame generale dell'impianto	<input type="checkbox"/>	
5.2.8.1.2	Prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe	<input type="checkbox"/>	
5.2.8.1.3	Controllo di tutti i componenti elettrici	<input type="checkbox"/>	
Note:			

N. ore _____

N. operatori _____

P = Positivo

N = Negativo

L'ESECUTORE	LA COMMITTENTE
<p>Manutenzione Facility Management S.p.A. Il Responsabile Tecnico</p>	



ORDINE DI LAVORO N° _____
DEL ___ OTTOBRE- 2016 _____

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Luogo di Fornitura _ED-004 SCUOLA MEDIA CAPUANA

Città ___ GIARDINI NAXOS_ VIA ___ LUIGI RIZZO _____ N° _____

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento **MANUTENZIONE PROGRAMMATA MENSILE - SERVIZIO A**

ESECUZIONE DEL LAVORO

Materiali impiegati:

Cod.	Descrizione	Int.	Esito
RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO			
CONS2113	Rilievo consumi e registrazione dati	<input checked="" type="checkbox"/>	P
SERBATOI DI RISERVA IDRICA			
CONS2141	Verifica integrità/stato conservazione serbatoi/coibentazione	<input checked="" type="checkbox"/>	P
CONS2142	Controllo funzionalità e messa a punto regolatori di livello	<input type="checkbox"/>	
CONS2143	Controllo di tenuta valvole di ritegno	<input type="checkbox"/>	
GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE(autoclave)			
CONS2611	Controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze)	<input type="checkbox"/>	
CONS2612	Controllo valvola reintegro	<input type="checkbox"/>	
CONS2613	Verifica elementi di tenuta	<input type="checkbox"/>	

Note:

N. ore _____

N. operatori _____

P = Positivo

N = Negativo

L'ESECUTORE

LA COMMITTENTE

Manutenzione Facility Management S.p.A.
Il Responsabile Tecnico



ORDINE DI LAVORO N° _____
DEL ___ OTTOBRE- 2016 _____

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Luogo di Fornitura _ED-004 SCUOLA MEDIA CAPUANA

Città ___GIARDINI NAXOS_ VIA ___LUIGI RIZZO_____ N° _____

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento **MANUTENZIONE PROGRAMMATA TRIMESTRALE_SERVIZIO-A**

ESECUZIONE DEL LAVORO

Materiali Impiegati:			
<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Int.</i>	<i>Esito</i>
A-5.2.1-TR	RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO		
5.2.1.1.4	Valvola/saracinesche: prova di funzionalità e verifica di tenuta	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.5	Valvola/saracinesche: verifica dell'assenza di perdite	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.6	Valvola/saracinesche: controllo serraggio premistoppa	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.7	Valvola/saracinesche: sistemazione parti difettose	<input checked="" type="checkbox"/>	P
A-5.2.1-TR	GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE - (autoclave)		
5.2.6.1.4	AUTOCLAVE-controllo pressione	<input type="checkbox"/>	
A-5.2.1-TR	POMPE DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE NERE O BIANCHE		
5.2.8.1.1	Esame generale dell'impianto	<input type="checkbox"/>	
5.2.8.1.2	Prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe	<input type="checkbox"/>	
5.2.8.1.3	Controllo di tutti i componenti elettrici	<input type="checkbox"/>	
Note:			

N. ore _____
N. operatori _____

P = Positivo
N = Negativo

L'ESECUTORE	LA COMMITTENTE
<p>Mag. <i>Magennon Facility Management</i> s.p.a. Il Responsabile Tecnico</p>	



ORDINE DI LAVORO N° _____
DEL ____ OTTOBRE- 2016 _____

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Luogo di Fornitura _ED-005 SCUOLA ANDERSEN

Città ___GIARDINI NAXOS_ VIA ___LUIGI RIZZO_____ N° _____

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento **MANUTENZIONE PROGRAMMATA MENSILE - SERVIZIO A**

ESECUZIONE DEL LAVORO

Materiali impiegati:

Cod.	Descrizione	Int.	Esito
RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO			
CONS2113	Rilievo consumi e registrazione dati	<input checked="" type="checkbox"/>	P
SERBATOI DI RISERVA IDRICA			
CONS2141	Verifica integrità/stato conservazione serbatoi/coibentazione	<input checked="" type="checkbox"/>	P
CONS2142	Controllo funzionalità e messa a punto regolatori di livello	<input type="checkbox"/>	
CONS2143	Controllo di tenuta valvole di ritegno	<input type="checkbox"/>	
GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE(autoclave)			
CONS2611	Controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze)	<input type="checkbox"/>	
CONS2612	Controllo valvola reintegro	<input type="checkbox"/>	
CONS2613	Verifica elementi di tenuta	<input type="checkbox"/>	

Note:

N. ore _____

N. operatori _____

P = Positivo

N = Negativo

L'ESECUTORE

Il Responsabile Tecnico

LA COMMITTENTE



ORDINE DI LAVORO N° _____
DEL _____ OTTOBRE- 2016 _____

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Luogo di Fornitura _ED-005 SCUOLA ANDERSEN

Città _GIARDINI NAXOS_ VIA _LUIGI RIZZO_ N° _____

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento **MANUTENZIONE PROGRAMMATA TRIMESTRALE_SERVIZIO-A**

ESECUZIONE DEL LAVORO

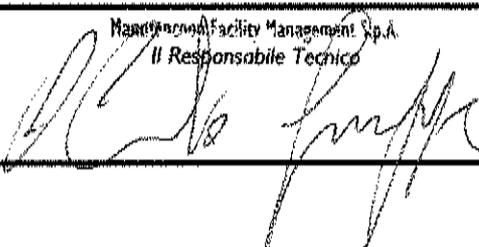
Materiali impiegati:			
<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Int.</i>	<i>Esito</i>
A-5.2.1-TR	RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO		
5.2.1.1.4	Valvola/saracinesche: prova di funzionalità e verifica di tenuta	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.5	Valvola/saracinesche: verifica dell'assenza di perdite	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.6	Valvola/saracinesche: controllo serraggio premistoppa	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.7	Valvola/saracinesche: sistemazione parti difettose	<input checked="" type="checkbox"/>	P
A-5.2.1-TR	GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE - (autoclave)		
5.2.6.1.4	AUTOCLAVE-controllo pressione	<input type="checkbox"/>	
A-5.2.1-TR	POMPE DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE NERE O BIANCHE		
5.2.8.1.1	Esame generale dell'impianto	<input type="checkbox"/>	
5.2.8.1.2	Prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe	<input type="checkbox"/>	
5.2.8.1.3	Controllo di tutti i componenti elettrici	<input type="checkbox"/>	
Note:			

N. ore _____

N. operatori _____

P = Positivo

N = Negativo

L'ESECUTORE	LA COMMITTENTE
<p>Manutenzione Facility Management S.p.A. Il Responsabile Tecnico</p> 	



ORDINE DI LAVORO N° _____
DEL ___ OTTOBRE- 2016 _____

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Luogo di Fornitura _ED-006 SCUOLA ELEMENTARE

Città ___ GIARDINI NAXOS_ VIA ___ LUIGI RIZZO _____ N° _____

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento **MANUTENZIONE PROGRAMMATA MENSILE - SERVIZIO A**

ESECUZIONE DEL LAVORO

Materiali Impiegati:			
<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Int.</i>	<i>Esito</i>
RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO			
CONS2113	Rilievo consumi e registrazione dati	<input checked="" type="checkbox"/>	P
SERBATOI DI RISERVA IDRICA			
CONS2141	Verifica integrità/stato conservazione serbatoi/coibentazione	<input checked="" type="checkbox"/>	P
CONS2142	Controllo funzionalità e messa a punto regolatori di livello	<input type="checkbox"/>	
CONS2143	Controllo di tenuta valvole di ritegno	<input type="checkbox"/>	
GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE(autoclave)			
CONS2611	Controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze)	<input type="checkbox"/>	
CONS2612	Controllo valvola reintegro	<input type="checkbox"/>	
CONS2613	Verifica elementi di tenuta	<input type="checkbox"/>	
Note:			
N. ore _____		P = Positivo	
N. operatori _____		N = Negativo	
L'ESECUTORE <small>Il Responsabile Tecnico</small>		LA COMMITTENTE	
			



ORDINE DI LAVORO N° _____
DEL ____ OTTOBRE- 2016 _____

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Luogo di Fornitura _ED-006 SCUOLA ELEMENTARE

Città _GIARDINI NAXOS_ VIA _LUIGI RIZZO_ N° _____

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento **MANUTENZIONE PROGRAMMATA TRIMESTRALE_SERVIZIO-A**

ESECUZIONE DEL LAVORO

Materiali Impiegati:			
<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Int.</i>	<i>Esito</i>
A-5.2.1-TR	RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO		
5.2.1.1.4	Valvola/saracinesche: prova di funzionalità e verifica di tenuta	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.5	Valvola/saracinesche: verifica dell'assenza di perdite	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.6	Valvola/saracinesche: controllo serraggio premistoppa	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.7	Valvola/saracinesche: sistemazione parti difettose	<input checked="" type="checkbox"/>	P
A-5.2.1-TR	GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE - (autoclave)		
5.2.6.1.4	AUTOCLAVE-controllo pressione	<input type="checkbox"/>	
A-5.2.1-TR	POMPE DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE NERE O BIANCHE		
5.2.8.1.1	Esame generale dell'impianto	<input type="checkbox"/>	
5.2.8.1.2	Prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe	<input type="checkbox"/>	
5.2.8.1.3	Controllo di tutti i componenti elettrici	<input type="checkbox"/>	
Note:			

N. ore _____
N. operatori _____

P = Positivo
N = Negativo

L'ESECUTORE	LA COMMITTENTE
<p>Manutenzion Facility Management S.p.A. Il Responsabile Tecnico</p>	



ORDINE DI LAVORO N° _____
DEL ___ OTTOBRE- 2016 _____

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

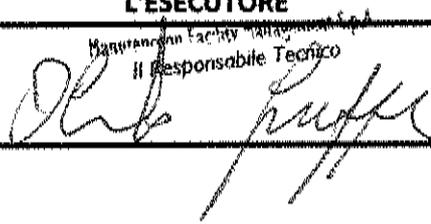
Luogo di Fornitura _ED-007 EDIFICIO COMUNALE ORTOGRANDE

Città _GIARDINI NAXOS_ VIA _CATANIA_ N° _____

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento **MANUTENZIONE PROGRAMMATA MENSILE - SERVIZIO A**

ESECUZIONE DEL LAVORO

Materiali impiegati:			
<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Int.</i>	<i>Esito</i>
RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO			
CON52113	Rilievo consumi e registrazione dati	<input checked="" type="checkbox"/>	P
SERBATOI DI RISERVA IDRICA			
CON52141	Verifica integrità/stato conservazione serbatoi/coibentazione	<input checked="" type="checkbox"/>	P
CON52142	Controllo funzionalità e messa a punto regolatori di livello	<input type="checkbox"/>	
CON52143	Controllo di tenuta valvole di ritegno	<input type="checkbox"/>	
GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE(autoclave)			
CON52611	Controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze)	<input type="checkbox"/>	
CON52612	Controllo valvola reintegro	<input type="checkbox"/>	
CON52613	Verifica elementi di tenuta	<input type="checkbox"/>	
Note:			
N. ore _____		P = Positivo	
N. operatori _____		N = Negativo	
L'ESECUTORE		LA COMMITTENTE	
Manutenzioni Facility Management S.p.A. Il Responsabile Tecnico 			



ORDINE DI LAVORO N° _____
DEL ____ OTTOBRE- 2016 _____

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Luogo di Fornitura _ED-007 EDIFICIO COMUNALE ORTOGRANDE

Città _GIARDINI NAXOS_ VIA _CATANIA_ N° _____

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento **MANUTENZIONE PROGRAMMATA TRIMESTRALE _SERVIZIO-A**

ESECUZIONE DEL LAVORO

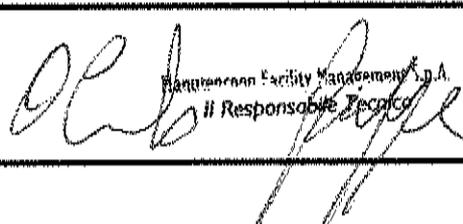

Materiali impiegati:			
Cod.	Descrizione	Int.	Esito
A-5.2.1-TR	RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO		
5.2.1.1.4	Valvola/saracinesche: prova di funzionalità e verifica di tenuta	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.5	Valvola/saracinesche: verifica dell'assenza di perdite	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.6	Valvola/saracinesche: controllo serraggio premistoppa	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.7	Valvola/saracinesche: sistemazione parti difettose	<input checked="" type="checkbox"/>	P
A-5.2.1-TR	GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE - (autoclave)		
5.2.6.1.4	AUTOCLAVE-controllo pressione	<input type="checkbox"/>	
A-5.2.1-TR	POMPE DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE NERE O BIANCHE		
5.2.8.1.1	Esame generale dell'impianto	<input type="checkbox"/>	
5.2.8.1.2	Prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe	<input type="checkbox"/>	
5.2.8.1.3	Controllo di tutti i componenti elettrici	<input type="checkbox"/>	
Note:			

N. ore _____

N. operatori _____

P = Positivo

N = Negativo

L'ESECUTORE	LA COMMITTENTE
 Manutenzioni Facility Management S.p.A. Il Responsabile Tecnico	



ORDINE DI LAVORO N° _____
DEL ____ OTTOBRE- 2016 _____

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

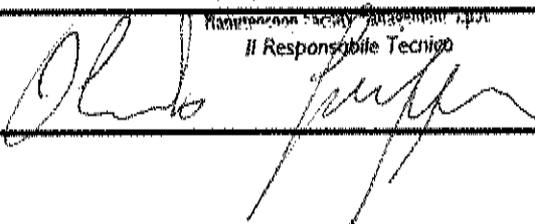
Luogo di Fornitura _ED-008 PALAZZO COMUNALE

Città ___ GIARDINI NAXOS_ PIAZZA ABBATE CACCIOLA _____ N° _____

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento **MANUTENZIONE PROGRAMMATA MENSILE - SERVIZIO A**

ESECUZIONE DEL LAVORO

Materiali impiegati:			
<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Int.</i>	<i>Esito</i>
RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO			
CON52113	Rilievo consumi e registrazione dati	<input checked="" type="checkbox"/>	P
SERBATOI DI RISERVA IDRICA			
CON52141	Verifica integrità/stato conservazione serbatoi/coibentazione	<input checked="" type="checkbox"/>	P
CON52142	Controllo funzionalità e messa a punto regolatori di livello	<input type="checkbox"/>	
CON52143	Controllo di tenuta valvole di ritegno	<input type="checkbox"/>	
GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE(autoclave)			
CON52611	Controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze)	<input type="checkbox"/>	
CON52612	Controllo valvola reintegro	<input type="checkbox"/>	
CON52613	Verifica elementi di tenuta	<input type="checkbox"/>	
Note:			
N. ore	_____	P = Positivo	
N. operatori	_____	N = Negativo	
L'ESECUTORE		LA COMMITTENTE	
<small>Manutenzione Facility Management SpA Il Responsabile Tecnico</small> 			



ORDINE DI LAVORO N° _____
DEL ____ OTTOBRE- 2016 _____

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Luogo di Fornitura _ED-008 PALAZZO COMUNALE

Città _GIARDINI NAXOS_ PIAZZA ABBATE CACCIOLA _____ N° _____

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento **MANUTENZIONE PROGRAMMATA TRIMESTRALE_SERVIZIO-A**

ESECUZIONE DEL LAVORO

Materiali impiegati:

Cod.	Descrizione	Int.	Esito
A-5.2.1-TR	RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO		
5.2.1.1.4	Valvola/saracinesche: prova di funzionalità e verifica di tenuta	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.5	Valvola/saracinesche: verifica dell'assenza di perdite	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.6	Valvola/saracinesche: controllo serraggio premistoppa	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.7	Valvola/saracinesche: sistemazione parti difettose	<input checked="" type="checkbox"/>	P
A-5.2.1-TR	GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE - (autoclave)		
5.2.6.1.4	AUTOCLAVE-controllo pressione	<input type="checkbox"/>	
A-5.2.1-TR	POMPE DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE NERE O BIANCHE		
5.2.8.1.1	Esame generale dell'impianto	<input type="checkbox"/>	
5.2.8.1.2	Prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe	<input type="checkbox"/>	
5.2.8.1.3	Controllo di tutti i componenti elettrici	<input type="checkbox"/>	

Note:

N. ore _____
N. operatori _____

P = Positivo
N = Negativo

L'ESECUTORE	LA COMMITTENTE
 Manutenzione Facility Management S.p.A. Il Responsabile Tecnico	



ORDINE DI LAVORO N° _____
DEL ___ OTTOBRE - 2016 _____

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Luogo di Fornitura _ED-009 COMANDO VIGILI URBANI

Città ___GIARDINI NAXOS_ VIA IANNUZZI _____ N° _____

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento **MANUTENZIONE PROGRAMMATA MENSILE - SERVIZIO A**

ESECUZIONE DEL LAVORO

Materiali Implegati:			
<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Int.</i>	<i>Esito</i>
RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO			
CON52113	Rilievo consumi e registrazione dati	<input checked="" type="checkbox"/>	P
SERBATOI DI RISERVA IDRICA			
CON52141	Verifica integrità/stato conservazione serbatoi/coibentazione	<input checked="" type="checkbox"/>	P
CON52142	Controllo funzionalità e messa a punto regolatori di livello	<input type="checkbox"/>	
CON52143	Controllo di tenuta valvole di ritegno	<input type="checkbox"/>	
GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE(autoclave)			
CON52611	Controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze)	<input type="checkbox"/>	
CON52612	Controllo valvola reintegro	<input type="checkbox"/>	
CON52613	Verifica elementi di tenuta	<input type="checkbox"/>	
Note:			
N. ore _____		P = Positivo	
N. operatori _____		N = Negativo	
L'ESECUTORE		LA COMMITTENTE	
 Manutenzione Facility Management S.p.A. Responsabile Tecnico			



ORDINE DI LAVORO N° _____
DEL ___ OTTOBRE- 2016 _____

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Luogo di Fornitura _ED-009 COMANDO VIGILI URBANI

Città ___ GIARDINI NAXOS_ VIA IANNUZZI _____ N° _____

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento **MANUTENZIONE PROGRAMMATA TRIMESTRALE__SERVIZIO-A**

ESECUZIONE DEL LAVORO

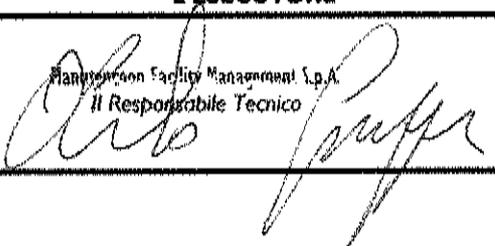
Materiali impiegati:			
<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Int.</i>	<i>Esito</i>
A-5.2.1-TR	RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO		
5.2.1.1.4	Valvola/saracinesche: prova di funzionalità e verifica di tenuta	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.5	Valvola/saracinesche: verifica dell'assenza di perdite	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.6	Valvola/saracinesche: controllo serraggio premistoppa	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.7	Valvola/saracinesche: sistemazione parti difettose	<input checked="" type="checkbox"/>	P
A-5.2.1-TR	GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE - (autoclave)		
5.2.6.1.4	AUTOCLAVE-controllo pressione	<input type="checkbox"/>	
A-5.2.1-TR	POMPE DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE NERE O BIANCHE		
5.2.8.1.1	Esame generale dell'impianto	<input type="checkbox"/>	
5.2.8.1.2	Prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe	<input type="checkbox"/>	
5.2.8.1.3	Controllo di tutti i componenti elettrici	<input type="checkbox"/>	
Note:			

N. ore _____

N. operatori _____

P = Positivo

N = Negativo

L'ESECUTORE	LA COMMITTENTE
<p>Manutenzione Facility Management S.p.A. Il Responsabile Tecnico</p> 	



ORDINE DI LAVORO N° _____
DEL ___ OTTOBRE- 2016 _____

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

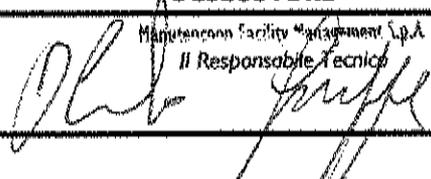

Luogo di Fornitura _ED-010 BIBLIOTECA COMUNALE

Città ___GIARDINI NAXOS_ VIA VITTORIO EMANUELE _____ N° _____

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento **MANUTENZIONE PROGRAMMATA MENSILE - SERVIZIO A**

ESECUZIONE DEL LAVORO

Materiali impiegati:			
<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Int.</i>	<i>Esito</i>
RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO			
CONS2113	Rilievo consumi e registrazione dati	<input checked="" type="checkbox"/>	P
SERBATOI DI RISERVA IDRICA			
CONS2141	Verifica integrità/stato conservazione serbatoi/colbentazione	<input checked="" type="checkbox"/>	P
CONS2142	Controllo funzionalità e messa a punto regolatori di livello	<input type="checkbox"/>	
CONS2143	Controllo di tenuta valvole di ritegno	<input type="checkbox"/>	
GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE(autoclave)			
CONS2611	Controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze)	<input type="checkbox"/>	
CONS2612	Controllo valvola reintegro	<input type="checkbox"/>	
CONS2613	Verifica elementi di tenuta	<input type="checkbox"/>	
Note:			
N. ore _____		P = Positivo	
N. operatori _____		N = Negativo	
L'ESECUTORE		LA COMMITTENTE	
Manutencon Facility Management S.p.A. Il Responsabile Tecnico 			



ORDINE DI LAVORO N° _____
DEL ___ OTTOBRE- 2016 _____

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Luogo di Fornitura _ED-010 BIBLIOTECA COMUNALE

Città ___GIARDINI NAXOS_ VIA VITTORIO EMANUELE _____ N° _____

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento **MANUTENZIONE PROGRAMMATA TRIMESTRALE_SERVIZIO-A**

ESECUZIONE DEL LAVORO

Materiali impiegati:			
<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Int.</i>	<i>Esito</i>
A-5.2.1-TR	RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO		
5.2.1.1.4	Valvola/saracinesche: prova di funzionalità e verifica di tenuta	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.5	Valvola/saracinesche: verifica dell'assenza di perdite	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.6	Valvola/saracinesche: controllo serraggio premistoppa	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.7	Valvola/saracinesche: sistemazione parti difettose	<input checked="" type="checkbox"/>	P
A-5.2.1-TR	GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE - (autoclave)		
5.2.6.1.4	AUTOCLAVE-controllo pressione	<input type="checkbox"/>	
A-5.2.1-TR	POMPE DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE NERE O BIANCHE		
5.2.8.1.1	Esame generale dell'impianto	<input type="checkbox"/>	
5.2.8.1.2	Prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe	<input type="checkbox"/>	
5.2.8.1.3	Controllo di tutti i componenti elettrici	<input type="checkbox"/>	
Note:			

N. ore _____

N. operatori _____

P = Positivo

N = Negativo

L'ESECUTORE	LA COMMITTENTE
<p>Manutenzioni Pubbliche Giardini Naxos S.p.A. Il Responsabile Tecnico</p>	



ORDINE DI LAVORO N° _____
DEL ___ OTTOBRE - 2016 _____

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

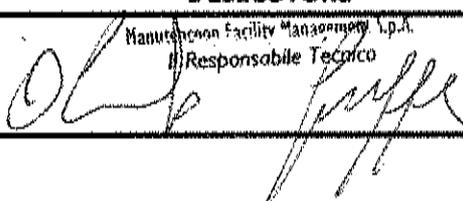
Luogo di Fornitura _ED-011 CENTRO DIURNO ANZIANI

Città ___GIARDINI NAXOS_ VIA MASTROCICCIO _____ N° _____

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento **MANUTENZIONE PROGRAMMATA MENSILE - SERVIZIO A**

ESECUZIONE DEL LAVORO

Materiali Impiegati:			
<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Int.</i>	<i>Esito</i>
RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO			
CON52113	Rilievo consumi e registrazione dati	<input checked="" type="checkbox"/>	P
SERBATOI DI RISERVA IDRICA			
CON52141	Verifica integrità/stato conservazione serbatoi/coibentazione	<input checked="" type="checkbox"/>	P
CON52142	Controllo funzionalità e messa a punto regolatori di livello	<input type="checkbox"/>	
CON52143	Controllo di tenuta valvole di ritegno	<input type="checkbox"/>	
GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE(autoclave)			
CON52611	Controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze)	<input type="checkbox"/>	
CON52612	Controllo valvola reintegro	<input type="checkbox"/>	
CON52613	Verifica elementi di tenuta	<input type="checkbox"/>	
Note:			
N. ore	_____	P =	Positivo
N. operatori	_____	N =	Negativo
L'ESECUTORE		LA COMMITTENTE	
 Manutenzione Facility Management S.p.A. Responsabile Tecnico			



ORDINE DI LAVORO N° _____
DEL ____ OTTOBRE- 2016 _____

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Luogo di Fornitura _ED-011 CENTRO DIURNO ANZIANI

Città ___GIARDINI NAXOS_ VIA MASTROCICCO _____ N° _____

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento **MANUTENZIONE PROGRAMMATA TRIMESTRALE_SERVIZIO-A**

ESECUZIONE DEL LAVORO

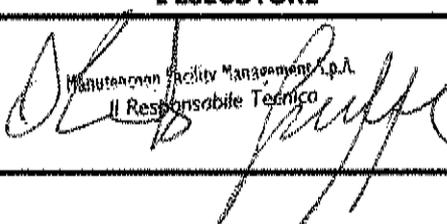

Materiali Impiegati:			
<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Int.</i>	<i>Esito</i>
A-5.2.1-TR	RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO		
5.2.1.1.4	Valvola/saracinesche: prova di funzionalità e verifica di tenuta	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.5	Valvola/saracinesche: verifica dell'assenza di perdite	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.6	Valvola/saracinesche: controllo serraggio premistoppa	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.7	Valvola/saracinesche: sistemazione parti difettose	<input checked="" type="checkbox"/>	P
A-5.2.1-TR	GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE - (autoclave)		
5.2.6.1.4	AUTOCLAVE-controllo pressione	<input type="checkbox"/>	
A-5.2.1-TR	POMPE DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE NERE O BIANCHE		
5.2.8.1.1	Esame generale dell'impianto	<input type="checkbox"/>	
5.2.8.1.2	Prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe	<input type="checkbox"/>	
5.2.8.1.3	Controllo di tutti i componenti elettrici	<input type="checkbox"/>	
Note:			

N. ore _____

N. operatori _____

P = Positivo

N = Negativo

L'ESECUTORE	LA COMMITTENTE
 Manutenzione Facility Management S.p.A. Il Responsabile Tecnico	



ORDINE DI LAVORO N° _____
DEL ___ OTTOBRE - 2016 _____

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

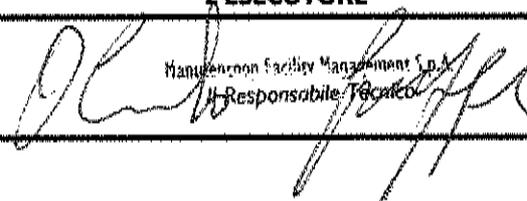
Luogo di Fornitura ___ED-012 CAMPO SPORTIVO

Città ___GIARDINI NAXOS___ VIA VITTORIO EMANUELE ___N°___

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento **MANUTENZIONE PROGRAMMATA MENSILE - SERVIZIO A**

ESECUZIONE DEL LAVORO

Materiali impiegati:			
<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Int.</i>	<i>Esito</i>
RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO			
CONS2113	Rilievo consumi e registrazione dati	<input checked="" type="checkbox"/>	P
SERBATOI DI RISERVA IDRICA			
CONS2141	Verifica integrità/stato conservazione serbatoi/coibentazione	<input checked="" type="checkbox"/>	P
CONS2142	Controllo funzionalità e messa a punto regolatori di livello	<input type="checkbox"/>	
CONS2143	Controllo di tenuta valvole di ritegno	<input type="checkbox"/>	
GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE(autoclave)			
CONS2611	Controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze)	<input type="checkbox"/>	
CONS2612	Controllo valvola reintegro	<input type="checkbox"/>	
CONS2613	Verifica elementi di tenuta	<input type="checkbox"/>	
Note:			
N. ore _____		P = Positivo	
N. operatori _____		N = Negativo	
L'ESECUTORE		LA COMMITTENTE	
 Manutenzion Facility Management S.p.A. Il Responsabile Tecnico			



ORDINE DI LAVORO N° _____
DEL ___ OTTOBRE- 2016 _____

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Luogo di Fornitura _ED-012 CAMPO SPORTIVO

Città ___ GIARDINI NAXOS_ VIA VITTORIO EMANUELE ___ N° ___

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento **MANUTENZIONE PROGRAMMATA TRIMESTRALE_SERVIZIO-A**

ESECUZIONE DEL LAVORO

Materiali impiegati:			
<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Int.</i>	<i>Esito</i>
A-5.2.1-TR	RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO		
5.2.1.1.4	Valvola/saracinesche: prova di funzionalità e verifica di tenuta	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.5	Valvola/saracinesche: verifica dell'assenza di perdite	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.6	Valvola/saracinesche: controllo serraggio premistoppa	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.7	Valvola/saracinesche: sistemazione parti difettose	<input checked="" type="checkbox"/>	P
A-5.2.1-TR	GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE - (autoclave)		
5.2.6.1.4	AUTOCLAVE-controllo pressione	<input type="checkbox"/>	
A-5.2.1-TR	POMPE DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE NERE O BIANCHE		
5.2.8.1.1	Esame generale dell'impianto	<input type="checkbox"/>	
5.2.8.1.2	Prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe	<input type="checkbox"/>	
5.2.8.1.3	Controllo di tutti i componenti elettrici	<input type="checkbox"/>	
Note:			

N. ore _____

N. operatori _____

P = Positivo
N = Negativo

L'ESECUTORE	LA COMMITTENTE
<p>Manutenzione Facility Management S.p.A. Responsabile Tecnico</p>	



ORDINE DI LAVORO N° _____
DEL ___ OTTOBRE- 2016 _____

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

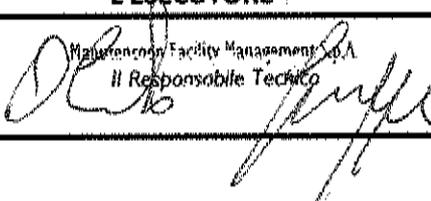

Luogo di Fornitura _ED-013 PALESTRA COMUNALE

Città ___GIARDINI NAXOS_ VIA MOSCATELLA ___N°___

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento **MANUTENZIONE PROGRAMMATA MENSILE - SERVIZIO A**

ESECUZIONE DEL LAVORO

Materiali impiegati:			
<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Int.</i>	<i>Esito</i>
RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO			
CON52113	Rilievo consumi e registrazione dati	<input checked="" type="checkbox"/>	P
SERBATOI DI RISERVA IDRICA			
CON52141	Verifica integrità/stato conservazione serbatoi/coibentazione	<input checked="" type="checkbox"/>	P
CON52142	Controllo funzionalità e messa a punto regolatori di livello	<input type="checkbox"/>	
CON52143	Controllo di tenuta valvole di ritegno	<input type="checkbox"/>	
GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE(autoclave)			
CON52611	Controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze)	<input type="checkbox"/>	
CON52612	Controllo valvola reintegro	<input type="checkbox"/>	
CON52613	Verifica elementi di tenuta	<input type="checkbox"/>	
Note:			
N. ore _____		P = Positivo	
N. operatori _____		N = Negativo	
L'ESECUTORE		LA COMMITTENTE	
 Manutenzioni Facility Management S.p.A. Il Responsabile Tecnico			



ORDINE DI LAVORO N° _____
DEL ___ OTTOBRE- 2016 _____

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Luogo di Fornitura _ED-013 PALESTRA COMUNALE

Città ___ GIARDINI NAXOS_ VIA MOSCATELLA ___ N° ___

Apparecchiatura _____ Costruttore _____ Matricola _____

Tipo di intervento **MANUTENZIONE PROGRAMMATA TRIMESTRALE_SERVIZIO-A**

ESECUZIONE DEL LAVORO

Materiali impiegati:

Cod.	Descrizione	Int.	Esito
A-5.2.1-TR	RETE IDRICA ACQUA CALDA FREDDA, RICIRCOLO E SCARICO		
5.2.1.1.4	Valvola/saracinesche: prova di funzionalità e verifica di tenuta	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.5	Valvola/saracinesche: verifica dell'assenza di perdite	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.6	Valvola/saracinesche: controllo serraggio premistoppa	<input checked="" type="checkbox"/>	P
5.2.1.1.7	Valvola/saracinesche: sistemazione parti difettose	<input checked="" type="checkbox"/>	P
A-5.2.1-TR	GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE - (autoclave)		
5.2.6.1.4	AUTOCLAVE-controllo pressione	<input type="checkbox"/>	
A-5.2.1-TR	POMPE DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE NERE O BIANCHE		
5.2.8.1.1	Esame generale dell'impianto	<input type="checkbox"/>	
5.2.8.1.2	Prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe	<input type="checkbox"/>	
5.2.8.1.3	Controllo di tutti i componenti elettrici	<input type="checkbox"/>	

Note:

N. ore _____
N. operatori _____

P = Positivo
N = Negativo

L'ESECUTORE	LA COMMITTENTE
 Manutenzion Facility Management S.p.A. Il Responsabile Tecnico	